

1 ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН САНАУЫШ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

1.1 Негізгі мәліметтер:

– CE208 S7 SMP электр энергиясын санауыш айнымалы токтың бір фазалы тізбектеріндегі тікелей (тұтынылатын) және кері (түрлендірілетін) бағыттардағы белсенді және реактивті энергияны өлшеуге, электр энергиясының көп тарифтік есебін ұйымдастыруға, бір фазалы желі параметрлерінің ауқымдарын өлшеуге және жүргізуге, сондай-ақ АИИС КУЭ құрамындағы байланыс интерфейстері бойынша деректерді жіберуге арналған;

– Санауыш MEMST 31818.11-2012, MEMST 31819.21-2012, MEMST 31819.23-2012 талаптарына сәйкес келеді;

– санауыштың жұмыс температурасының ауқымы;

• минус 40°C-тен плюс 70°C-қа дейін – шығарылған күні 01.06.2023 ж. дейін;

• минус 50°C-тен плюс 70°C-қа дейін – шығарылған күні 01.06.2023 ж. кейін;

– санауыштың орташа қызмет ету мерзімі:

• 30 жыл – шығарылған күні 01.06.2023 ж. дейін;

• 40 жыл – шығарылған күні 01.06.2023 ж. кейін;

– Орнатудың байқау аралық интервалы – 16 жыл;

– Санауышты сертификаттау туралы ақпарат

САНТ.411152.068-03.05 ФО формулярында және/немесе өндірушінің сайтында көптірілген;

– Ресурсын тауысқан және одан әрі пайдалануға жарамсыз (өртенген, сынған және т.б.) санауыш кәдеге жаратуға жатады.

Электр энергиясын санауыш туралы ақпаратпен www.energomera.ru сайтында орналасқан пайдалану жөніндегі нұсқаулықтан немесе QR кодын оқу арқылы толық танысуға болады.



2 САНАУЫШТЫ ОРНАТУ

2.1 Санауышты орнату тәртібі www.energomera.ru сайтында орналасқан САНТ.411152.068-06 РП пайдалану нұсқаулығына сәйкес орындалады.

2.2 Клемма қалыбының бұрандаларын қатайтудың ұсынылатын сәті 2 Н•м.

3 САНАУЫШТЫҢ СКИ ЖАЛПЫ КӨРІНІСІ



1-сурет


4 ЕСЕПТЕУ ҚҰРАЛЫМЕН ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫНЫҢ КӨРСЕТКІШТЕРІН АЛУ

4.1 СКИ-де электр энергиясының көрсеткіштері көрсетіледі (2 - 4-сурет).

4.2 Кадрларды өзгерту «КАДР» батырмасымен жүзеге асырылады. Ауыстыру тәртібі төмендегі суретте көрсетілген:




OBIS код 1.8.0 экранда барлық тарифтер бойынша өспелі қорытындымен жиынтықта жинақталған электр энергиясының көрсеткіштері киловатт-сағатпен көрсетілетінін білдіреді (2-сурет).

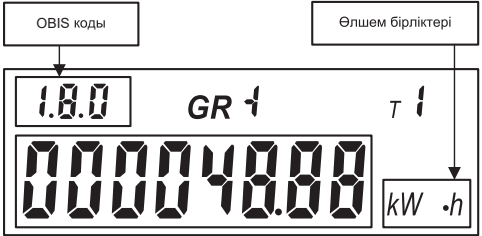


2-сурет

OBIS код 1.8.1 экранда 1-тариф бойынша өспелі қорытындымен электр энергиясының көрсеткіштері киловатт-сағатпен көрсетілетінін білдіреді (3-сурет).

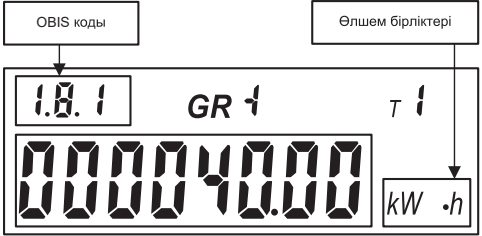

3-сурет

OBIS код 1.8.2 экранда 2-тариф бойынша өспелі қорытындымен электр энергиясының көрсеткіштері киловатт-сағатпен көрсетілетінін білдіреді (4-сурет).

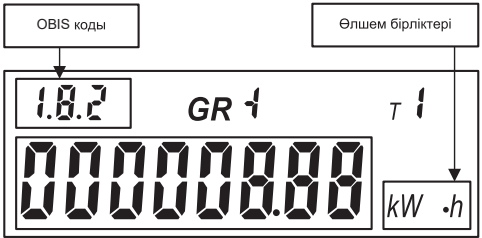


4-сурет

CE208 SMP

Бір фазалы көп тарифті
электр энергиясын
санауыш

корпусы S7

Пайдалану нұсқаулығы
САНТ.411152.068-06.05 РЭ

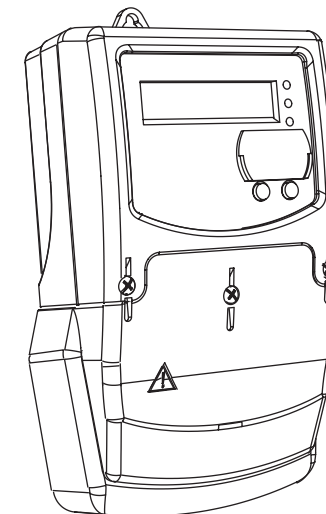

Өндіруші кәсіпорын:
«Энергомера» Электротехникалық зауыттары» АҚ
355029, Ресей, Ставрополь қ., Ленин к-сі, 415
тел.: (8652) 35-75-27, факс: 56-66-90
Тегін жедел желі: 8-800-200-75-27
е-mail: concern@energometer.ru
Кепілдік қызметі:
357106, Ставрополь өлкесі,
Невинномысск қаласы, Гагарин көшесі, 217

САНТ.411152.068-06.05 РЭ «Өзг.1» 12.11.2024 ж

ЭНЕРГОМЕРА